


# MD6FUV 50IV2 过流频率监控继电器 规格书

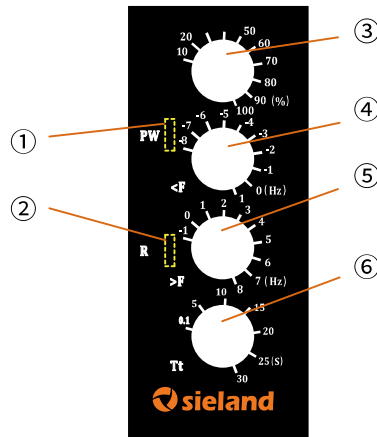

- ① PW: 绿色LED, 电源指示
- ② R: 黄色LED, 继电器状态指示
- ③ 电流阈值设定
- ④ 欠频设定
- ⑤ 过频设定
- ⑥ 故障延时值设定

## 产品特性:

- 工作电压: 24 - 240V AC/DC
- 3路电流监控通道: **I1-C: 0.15A - 1.5A I2-C: 0.5A - 5A I3-C: 1.5A - 15A AC**
- 基准频率: 50Hz
- 启动延时 Ti: 2s (固定值), 故障延时 Tt: 0.1 - 30s

## 技术数据:

工作电压:	24 - 240V AC/DC
电流阈值设定:	10 - 100% (I1/I2/I3 - C)
欠、过频设定:	42 - 58Hz
故障延时设定:	0.1s - 30s
继电器输出:	2组 c/o 转换触点
重复精度:	±0.5%
温度漂移误差:	±0.05%/°C
电压漂移误差:	±1%/V
最大开关电流:	8A/250VAC
电气寿命:	10 <sup>5</sup> 次开关周期
机械寿命:	10 <sup>7</sup> 次开关周期
保护等级:	IP50/IP20
工作温度:	-40°C...60°C
贮存温度:	-40°C...85°C
外形尺寸:	22.5*92*100mm
安装方式:	35mm DIN标准导轨
产品标准:	IEC60255-1、GB14048.5

### 接线图


**A1- A2: 24-240V AC/DC, 50/60Hz**

**— — : 8A 250V AC**

**Ti: 2s, Tt: 0.1-30s**


注意:

- A1-A2 接直流电压时, A1必须接正极, A2接负极
- 3路电流监控通道: **I1-C: 0.15A - 1.5A I2-C: 0.5A - 5A I3-C: 1.5A - 15A AC**  
根据实际电流大小选择其中一路

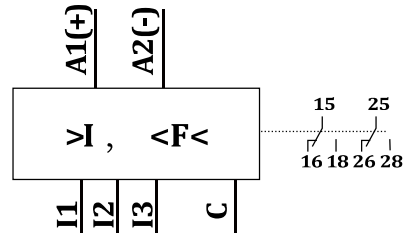


### 功能图

#### 过流监控

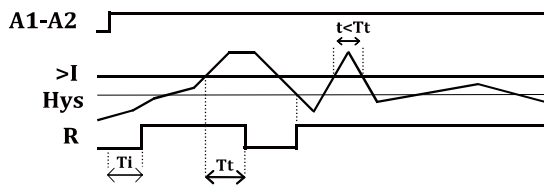

#### 频率监控

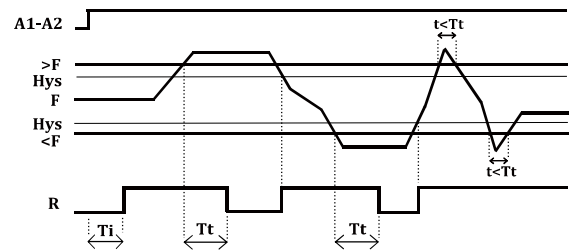

### 应用实例

#### ■ 过流监控保护

假设有如下设定:

电流阈值设定: 60%  
故障延时值  $T_t$ : 1s

假设选择第3路电流监控通道 I3-C  
根据以上设定可计算:

电流阈值:  $15 \times 60\% = 9\text{ A}$

结论:

1. 当电流小于9 A, 电流正常, 继电器触点吸合, R灯点亮
2. 当电流大于9 A, 电流处于过流故障状态, 如果过流故障状态在延时时间1s内一直保持, 继电器触点断开, R灯熄灭

#### ■ 频率监控保护

假设有如下设定:

欠频设定: -2  
过频设定: 3  
故障延时值  $T_t$ : 1s

根据以上设定可计算:

欠频阈值:  $50 - 2 \times 1 = 48\text{ Hz}$   
过频阈值:  $50 + 3 \times 1 = 53\text{ Hz}$

结论:

1. 当频率介于48 Hz和53 Hz之间, 频率正常, 继电器触点吸合, R灯点亮
2. 当频率大于53 Hz, 频率处于过频故障状态, 如果过频故障状态在延时时间1s内一直保持, 继电器触点断开, R灯熄灭
3. 当频率小于48 Hz, 频率处于欠频故障状态, 如果欠频故障状态在延时时间1s内一直保持, 继电器触点断开, R灯熄灭